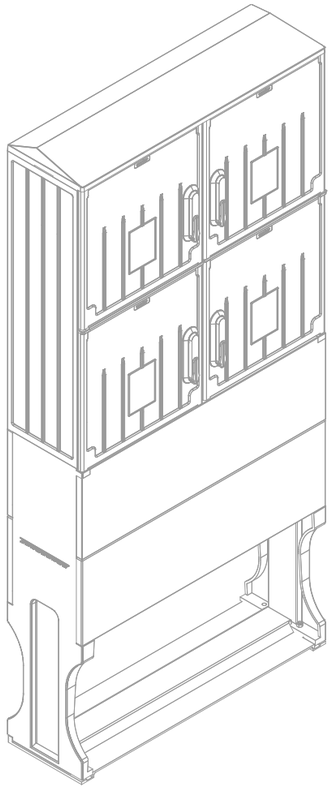

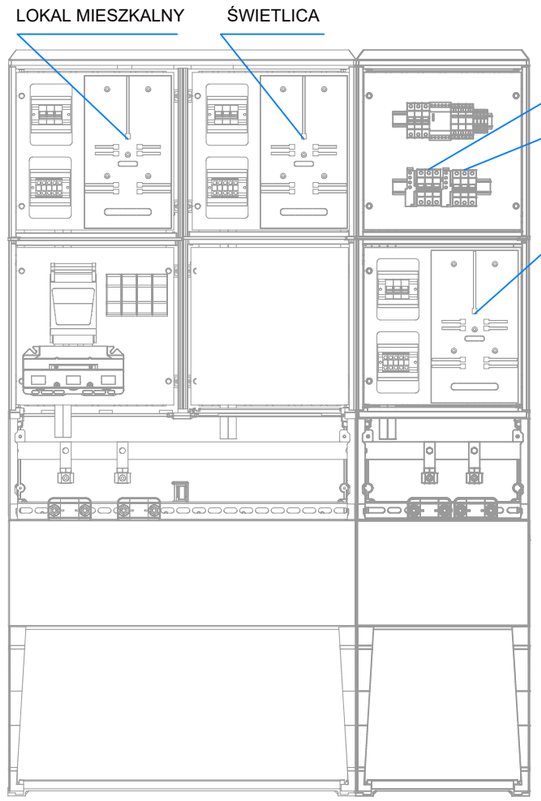


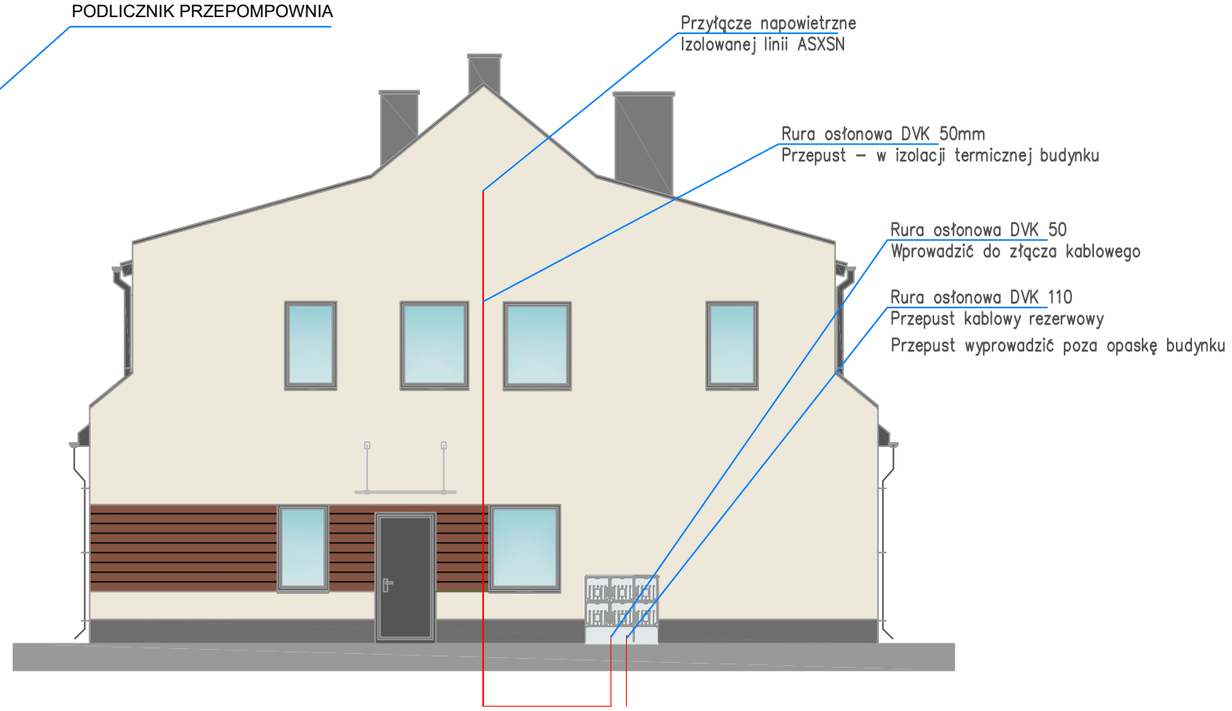


Opis techniczny:
1. OSZ 80x80/4+4/4+4+F sk. ..... 1szt.
2. Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 160A–1szt.
3. Listwa LZV 00 ..... 1szt.
4. Blok rozdzielczy Listwa LZR ..... 4szt.
5. Ogranicznik mocy 3P ..... 3szt.
6. Zacisk L 16mm2 ..... 9szt.
7. Zacisk N 16mm2 ..... 3szt.
8. Zacisk PE 16mm2 ..... 3szt.
9. Tablica licznikowa TL–1F/3F ..... 3szt.
10. Płyta montażowa 36x36x4 ..... 4szt.
11. Obudowa S5 ..... 6szt.
12. Szyna PEN ..... 1szt.
13. V–klema z łyżką ..... 2szt.
14. Kątownik perforowany ..... 1szt.
15. Uchwyt kabla PUK ..... 2szt.
16. Rura PCV fi 37 ..... 2szt.

| Zgodność z normami: | Typ: |
|---|---|
| –PN–EN 61439–1: 2011;<br>–PN–EN 61439–5: 2011;<br>–PN–E 05163: 2002;<br>–PN–EN 60529: 2003;<br>–PN–EN 62262: 2003;<br>–PN–EN 62208: 2011;<br>–PN–EN 50274–1: 2004; | ZK1–3TL<br>P3–Rs/LZV/LZR/F<br>Energa |

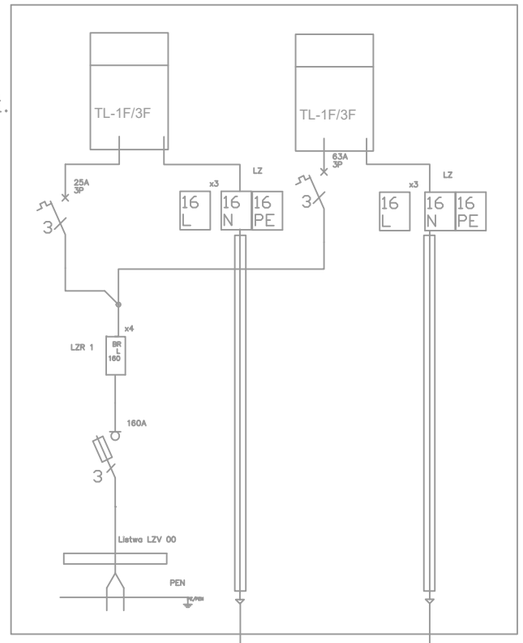


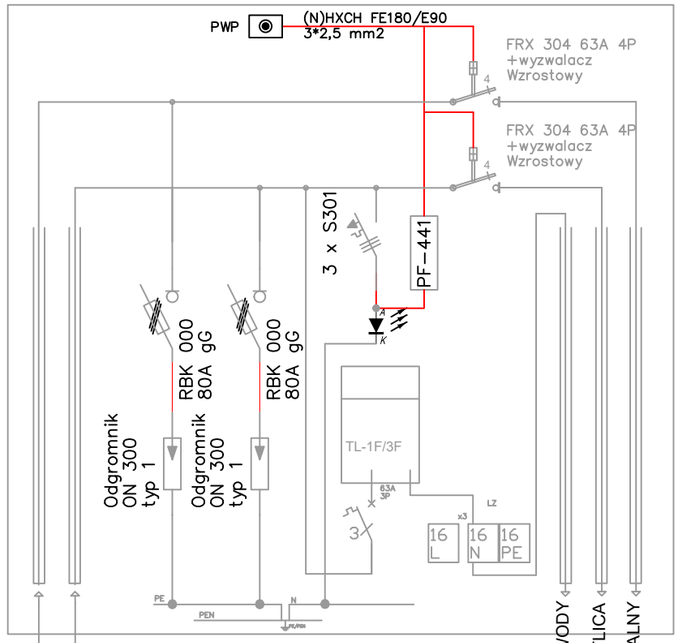


UWAGI:
Zamontować dodatkowe złącze w obudowie OSZ 40/40x5 z fundamentem
W górnej części złącza zainstalować m.in. wyłącznik ppoż dla świetlicy oraz lokalu m.
Do dolnej części złącza przenieść układ pomiarowy przepompowni wody
Układ pomiarowy przepompowni – podlicznik świetlicy
Do fundamentu złącza wprowadzić przekust kablowy – rura osłonowa DVK110
Przepust wyprowadzić poza opaskę budynku (na potrzeby ew. przyłącza kablowego)
Do fundamentu złącza wprowadzić zasilanie z linii napowietrznej – w elewacji budynku

INWESTOR:
**Gmina Grudziądz**
**ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz**

INWESTYCJA:
**Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcje świetlicy wiejskiej.**


**Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana**
**"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński**
86-302 Waldowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl


| NAZWA RYSUNKU: | SKALA: | BRANŻA: |
|---|---|---|
| **Przyłącze elektroenerg. budynku - złącze ZK** | **1:100** | **Elektryczna** |

| FAZA: | DATA: | NR ARKUSZA |
|---|---|---|
| **PT** | **18.10.2021 r.** | **E-05** |

| FUNKCJA: | AUTOR: | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
|---|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | mgr inż. Bartosz Chałubowicz | KUP/0208/PBE/17 | Elektryczna | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Tomasz Wróblewski | KUP/0205/PBE/18 | Elektryczna | |
| | | | | |