


- zachować odpowiednie odstępstwa separacyjne, zgodnie z obliczeniami

- zastosować wyłącznik pożarowy dla instalacji PV, po stronie DC

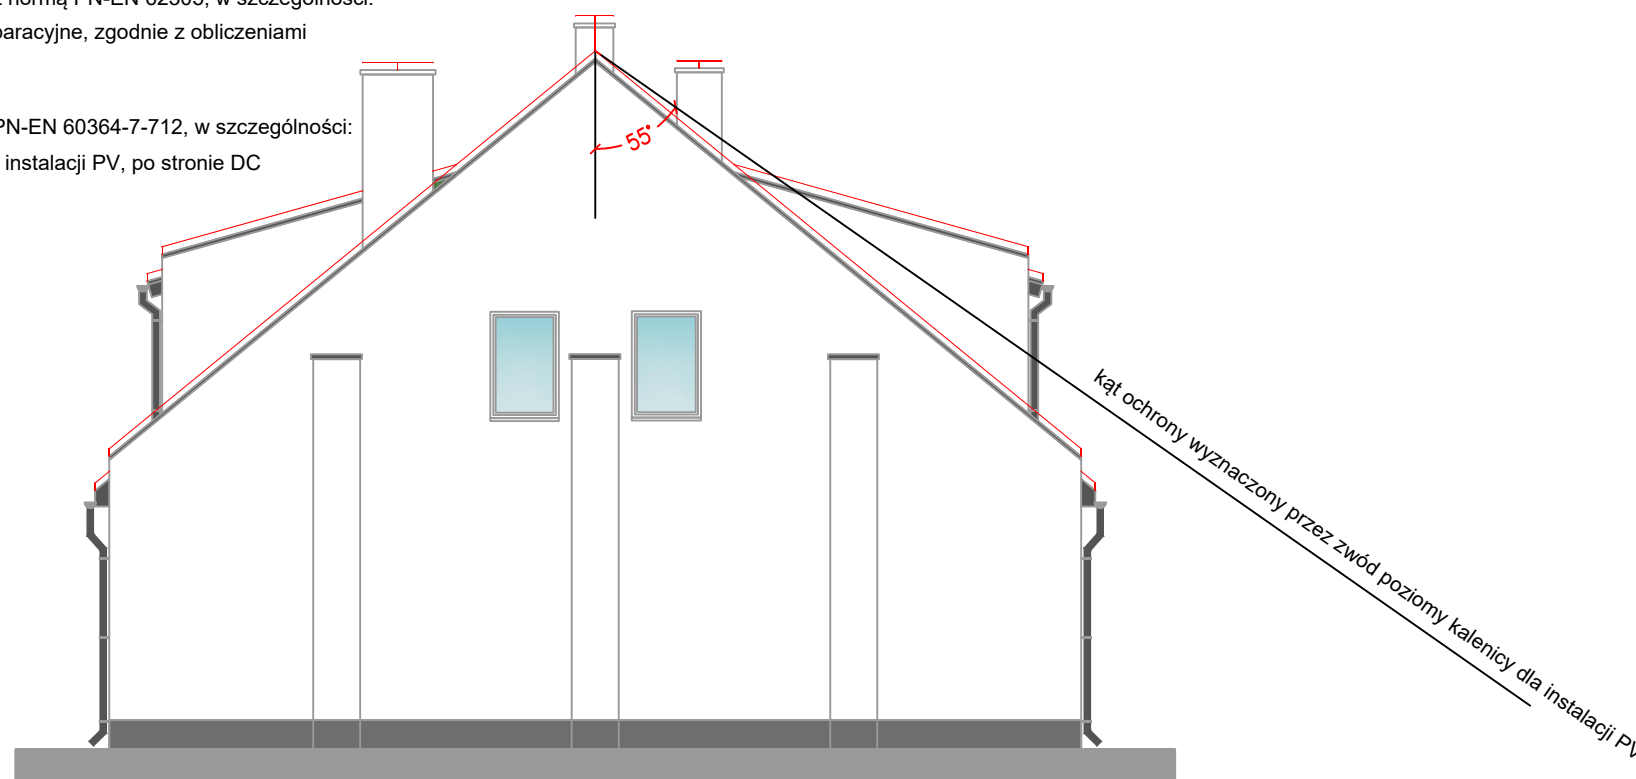

INWESTOR:		Gmina Grudziądz ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz	
INWESTYCJA: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej.			
		Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński 86-302 Walldowo Szlacheckie 87 G tel. kom. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl	
NAZWA RYSUNKU:		SKALA:	BRANŻA:
Rzut dachu - instalacja PV oraz odgromowa		1:100	Elektryczna
FAZA:		DATA:	
PT		18.10.2021 r.	
		NR ARKUSZA	
		E-04	
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ
PROJEKTANT	mgr inż. Bartosz Chałubowicz	KUP/0208/PBE/17	Elektryczna
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz Wróblewski	KUP/0205/PBE/18	Elektryczna