


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Archiwum / Wyniki jednoarkuszowe

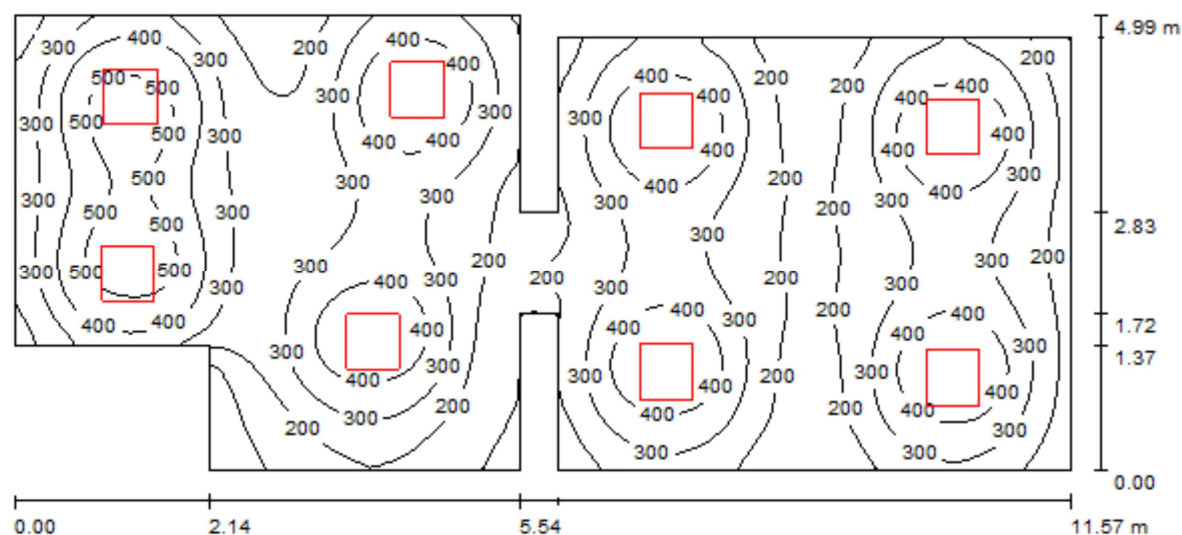

Wysokość pomieszczenia: 2.770 m, Wysokość montażu: 2.770 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:83

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	307	58	551	0.190
Podłoga	20	262	88	373	0.335
Sufit	60	42	27	54	0.649
Ściany (14)	40	99	25	473	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	8	AGA LIGHT TROLL R5414PPRO RUBIN T5 4x14W PPAR-P RO B1 (1.000)	4800	61.0
W sumie:			38400	488.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $9.42 \text{ W/m}^2 = 3.06 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 51.81 m^2)