


LEGENDA

- proj. uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4 mm
- proj. zwód poziomy wykonany z drutu FeZn Ø8 mm
- proj. złącze skręcane lub spawne
- proj. rura osłonowa, np. AROT DVK Ø75 mm
- proj. złącze kontrolne

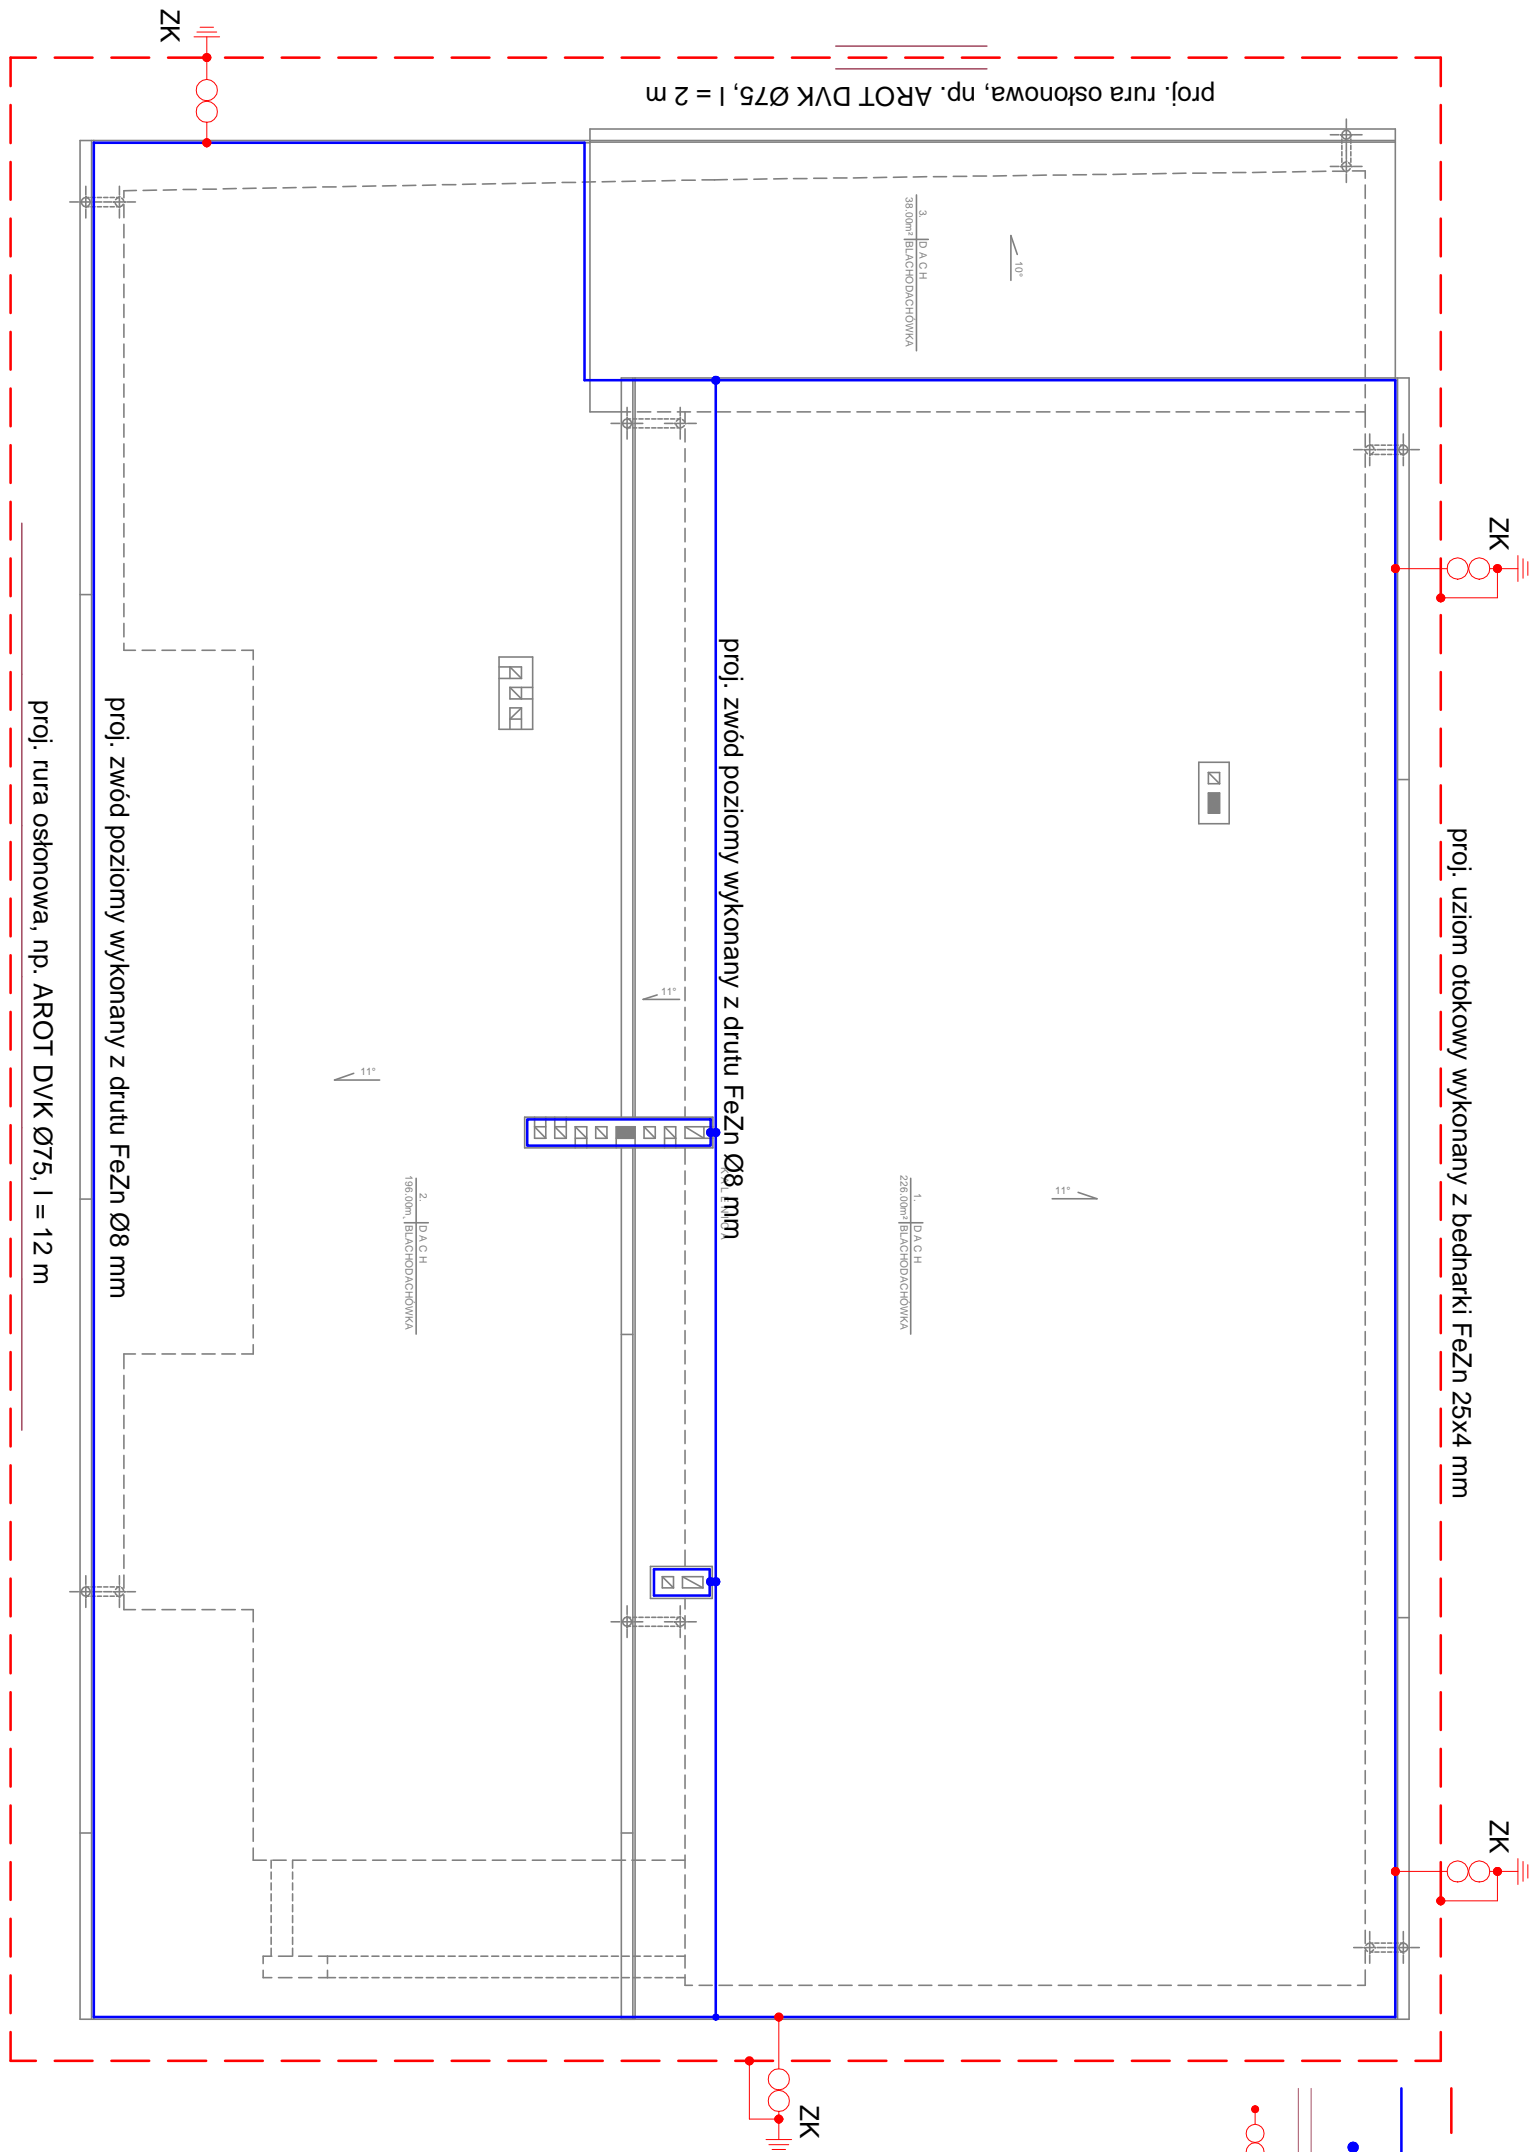

UWAGI!

- Uziom otokowy układać na głębokości nie mniejszej niż 0,5 m w odległości nie mniejszej niż 1 m od fundamentów i 1,5 m od wejść do obiektu.
- Rezystancja uziomu otokowego nie powinna być większa niż 10Ω.

TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK			
ul. Bema 39	86-300 Grudziądz	NIP 876-150-93-42	
telefon : /56/ 462 19 61	telefon/fax : /56/ 462 65 76	e-mail : izup@izup.com	
Nazwa i adres obiektu: Remont świetlicy wiejskiej			
Rozgarty, dz. nr 59/I, 60/1 obręb Rozgarty, gmina Grudziądz			
Nazwa rysunku: INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU			
Projektant:	mgr inż. Robert Łęgowski		
	KUP/0178/POE/09		
Sprawdzający:	mgr inż. Michał Gruźlewski		
	POM/0201/POE/11		
Asystent:	inż. Krzysztof Mołęda		
Data:	03.2012 r.	Branża:	elektryczna
Skala:	1:100	Numer rysunku:	E3