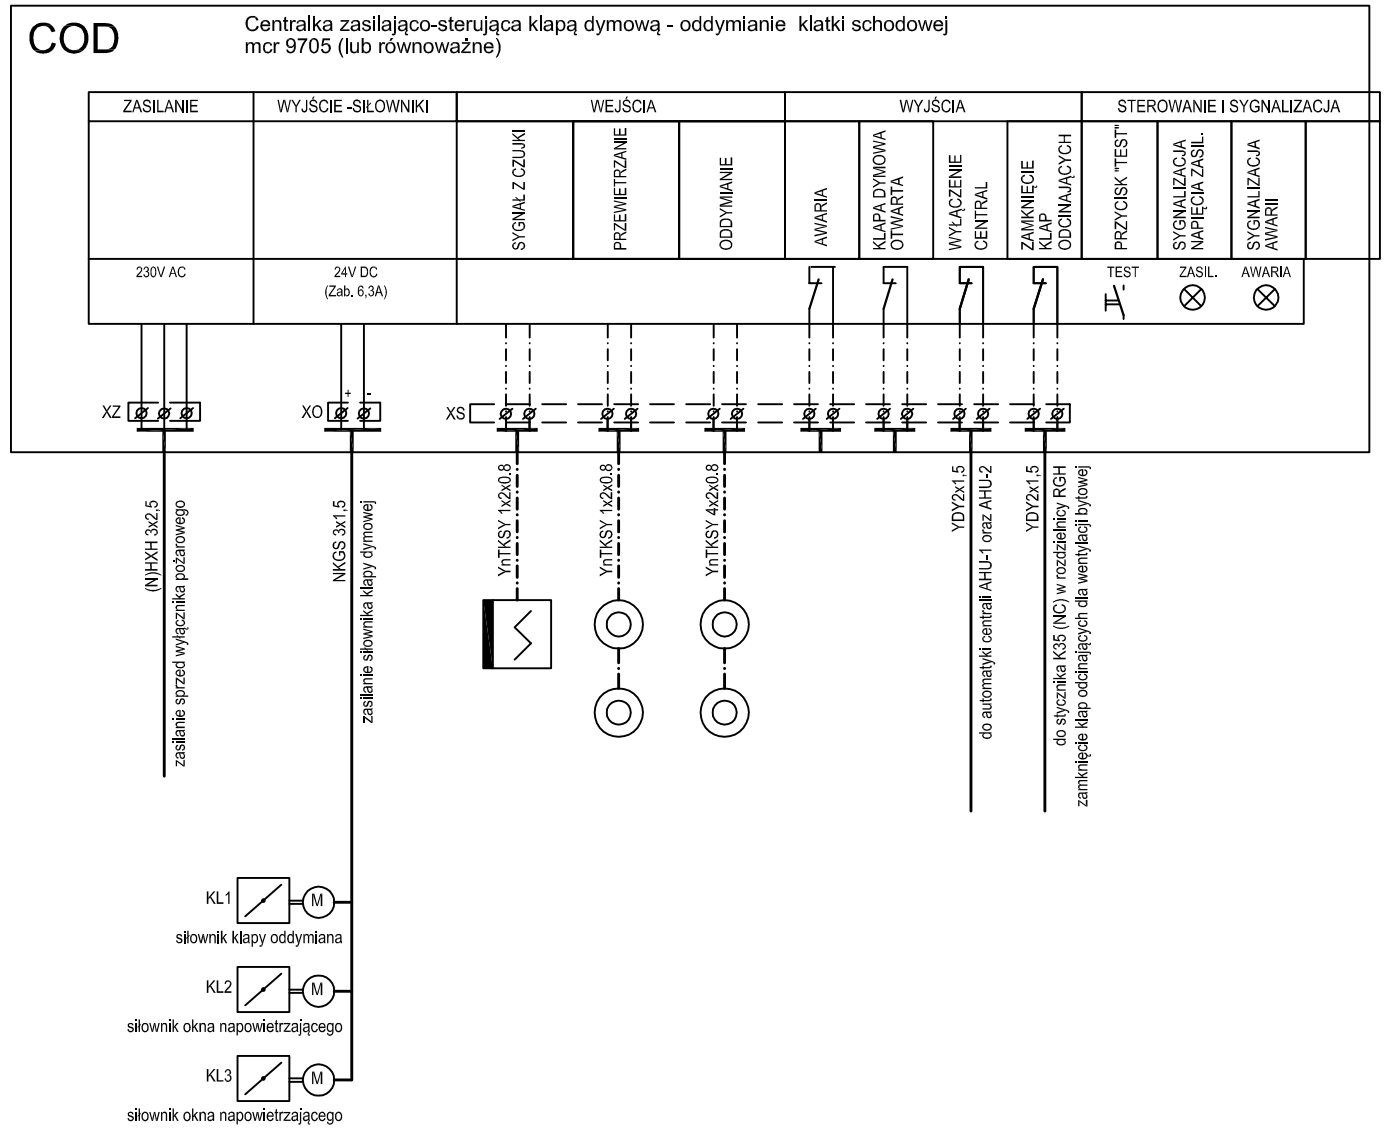

UWAGI:

1. Centralka zasilająco-sterująca wentylacji pożarowej napowietrzania klatki schodwej dostarczana jest jako wyrób gotowy przez firmę MERCOR.
2. Centralka musi posiadać jako elementy zabezpieczeń pożarowych stosowne certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującymi przepisami.
3. Centralka powinna:
   - zapewniać możliwość podłączenia przewodów zgodnie z niniejszym schematem
   - posiadać lampki sygnalizacji: awarii, zasilania i pracy (AWARIA)
4. Centralka musi posiadać wyjścia:
   - styk bezpotencjałowy bierny do sterowania klapą dymową
   - styk do sterowania wyłączeniem central wentylacyjnych
   - styk do sterowania zamknięciem klap odcinających dla wentylacji bytowej
5. Centralka musi posiadać wejścia:
   - do podłączenia sygnału sterującego z czujki dymu
   - do podłączenia sygnału sterującego z przycisku oddymiania
   - do podłączenia sygnału sterującego z przycisku przewietrzania
6. Przyciski oddymiania klatki schodowej należy zaprogramować tak aby sterowały tylko modułami załączającymi oddymianie
7. Dopuszcza się zastosowanie elementów o parametrach nie gorszych niż przedstawione.

420 x 297

TBi ARCHiTEKCi

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT:
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA Z ŁĄCZNIKIEM

ADRES:
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RUDZIE, RUDA 53
RUDA 53, 86 - 302 RUDA
DZIAŁKA NR 44 OBRĘB SZTYNWAG

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

INWESTOR:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudzie
RUDA 53, 86 - 302 RUDA

PROJEKTANT:
inż. TADEUSZ POBŁOCKI
upr.nr 182/Gd/99

SPRAWDZAJĄCY:

TEMAT RYSUNKU:
Schemat ideowy centrali oddymiania.

E3-010

DATA:
30.04.2015r.
-

ZESPÓŁ PROJEKTOWY TBi.ARCHITEKCI UL.HARFOWA 38 80-298 GDAŃSK