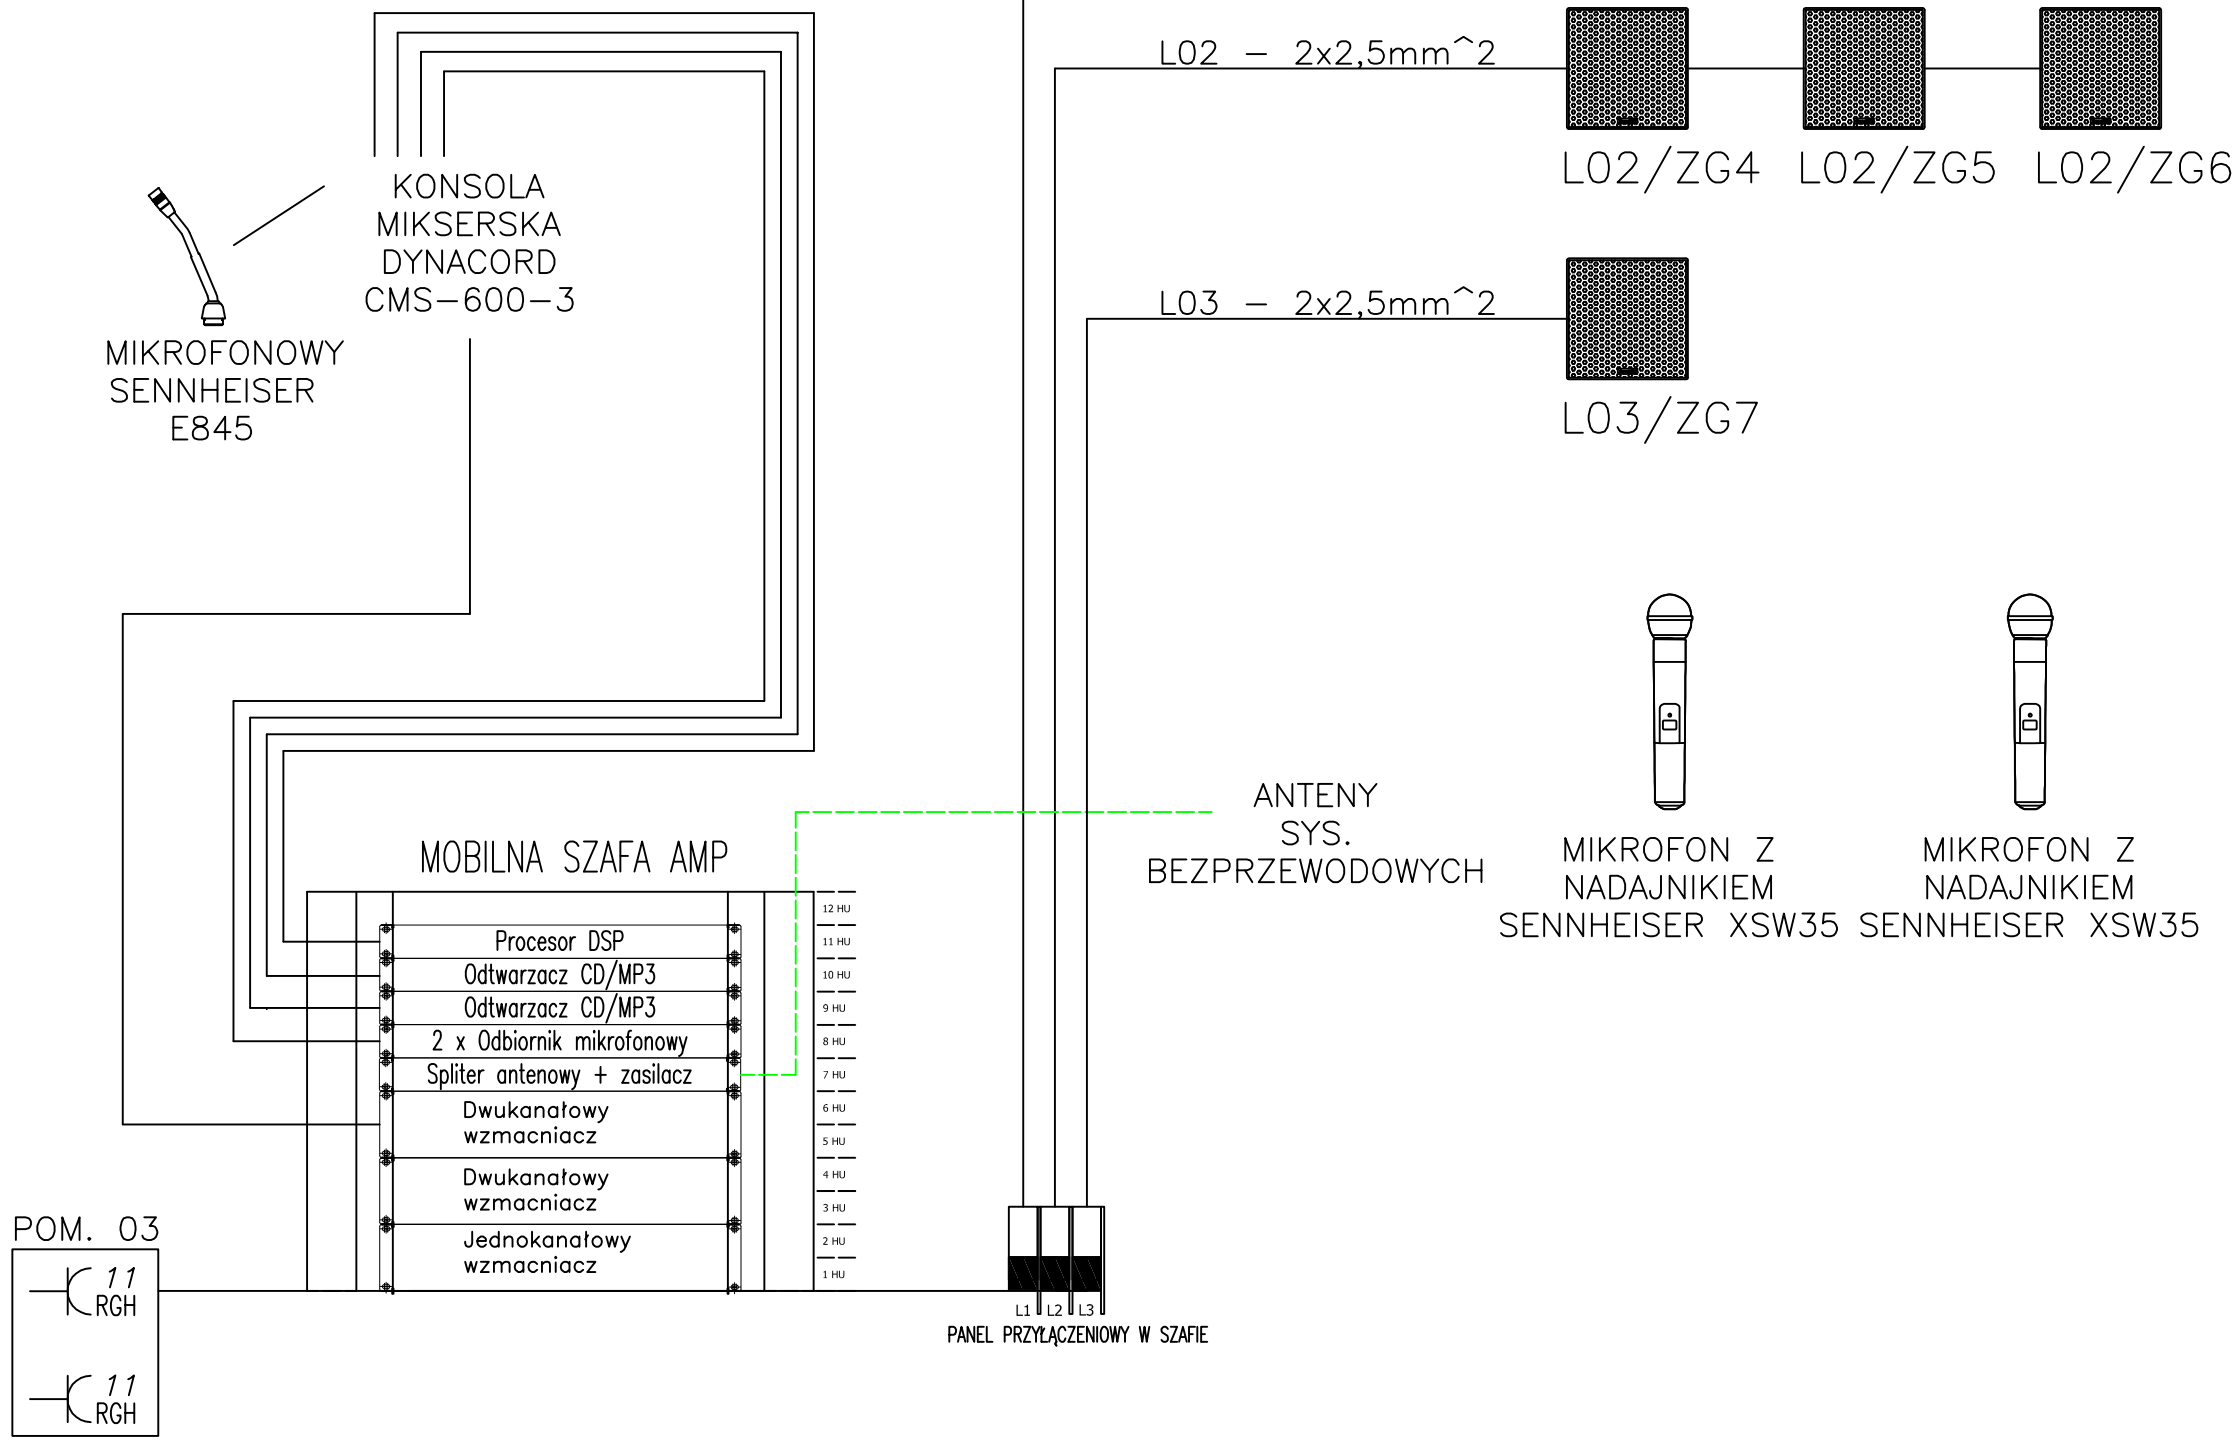

L.p.	Nazwa artykułu	Nr artykułu	Ilość
1	3-drożny , trójosiowy, tubowy, odporny na warunki atmosferyczne , Skuteczność (1W/1m)100db(125Hz-10kHz), moc 200W dla linii 100V,90°H x 60°V, 80Hz do 16 kHz(-10dB)	R.35-3896(lub równoważne)	7
2	Mixer,4x Mikr/Linia +2 x Mikr/Linia stereo USB("super channels")+2x Stereo/Linia,3x aux, 2xstereofoniczny 24-bitowy procesor efektów	CMS-600-3 (lub równoważne)	1
3	Cyfrowy procesor głośnikowy , 2 x in,6 x out,przetwarzanie 24 bitowe 1 HU	DSP-260 (lub równoważne)	1
4	Wzmacniacz mocy klasy D, public address, moc 2X600W, praca w trybach: 8OHM/70V/100V, wysokość 2U, SMPS, wejście DC24V	DPA-600D (lub równoważne)	1
5	Wzmacniacz mocy klasy D, public address, moc 1X300W, praca w trybach: 8OHM/70V/100V, wysokość 2U, SMPS, wejście DC24V	DPA-300S (lub równoważne)	1
6	Odtwarzacz CD/USB (WMA/WAV/MP3) , 24V DC INPUT, RS-232	CD-610U (lub równoważne)	2
7	Akcesoria systemu bezprzewodowego	GAM2 (lub równoważne)	1
8	Uchwyt montażowy w szafie rack dla dwóch odbiorników	GAM3 (lub równoważne)	1
9	Odbiornik stacjonarny EM 10 z nadajnikiem ręczny SKM 35 (dynamiczny, kardioida)	XSW35 (lub równoważne)	2
10	Mikrofon przewodowy , Przetwornik dynamiczny , Charakterystyka superdynamiczny , Charakterystyka superkardioidalna, Pasmo-przenoszenia 40-16000 Hz	E845 (lub równoważne)	1
11	Rack 15HU z szufladą na akcesoria , listwa zasilająca	MT-Rack (lub równoważne)	1

TRZYDROŻNA KOLUMNA GŁOŚNIKOWA COMMUNITY R.35.3896 Z WBUDOWANYM TRANSFORMATOREM POZWALAJĄCYM NA OBSŁUGĘ LINII 100V I REGULOWANĄ MOCĄ:200W,100W,50W

OZNACZENIE KOLUMN GŁOŚNIKOWYCH : NR. LINII GŁOŚNIKOWEJ / NR. GŁOŚNIKA

UWAGA:

– do podłączenia szafy mobilnej w sali sportowej przewidziano dwa gniazda zasilane z rozdzielnicy RGH z obwodu 11. Ostateczną lokalizację tych gniazd nalezy ustalić z Inwestorem na etapie realizacji

TBi ARCHITEKCI

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT: HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA Z ŁĄCZNIKIEM

ADRES: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RUDZIE, RUDA 53 RUDA 53, 86 - 302 RUDA DZIAŁKA NR 44 OBRĘB SZTYNWAG

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

INWESTOR: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudzie RUDA 53, 86 - 302 RUDA

PROJEKTANT: inż. TADEUSZ POBŁOCKI upr.nr 182/Gd/99

SPRAWDZAJĄCY:

TEMAT RYSUNKU: *Schemat instalacji nagłosnieniowej*

E1-005

DATA: 30.04.2015r.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY TBi,ARCHITEKCI UL.HARFOWA 38 80-298 GDAŃSK

420 x 297