Tabela zestawienia obwodów oświetelnia zewnętrznego. Obliczenia spadków napięć i ochrony przeciwporażeniowej

Nr obw. ROZ	Il. opraw [szt.]	typ opr.	moc jedn. P [W]	moc P [W]	Napięcie U [V]	Prąd szczyt. Is [A]	Kabel	dł obl. l [m]	dł.kabla lk [m]	ΔU [%]	Rk [mΩ/m]	Xk [mΩ/m]	Zs [Ω]	Prąd zab. In [A]	czas wył. t [s]	Prąd wył. Ia [A]	Zsxla<Uo [V]
1	9	L1	41	369	230	1,8	YKY3x 6	100	147	0,4	3,1	0,1	1,013	10	0,4	100,0	101,3
2	4	L1	41	164	230	0,8	YKY3x 6	108	108	0,2	3,1	0,1	1,074	10	0,4	100,0	107,4
3	6	L1	41	246	230	1,2	YKY3x 6	220	220	0,6	3,1	0,1	1,928	10	0,4	100,0	192,8
4	5	L1	41	205	230	1,0	YKY3x 6	221	221	0,5	3,1	0,1	1,936	10	0,4	100,0	193,6

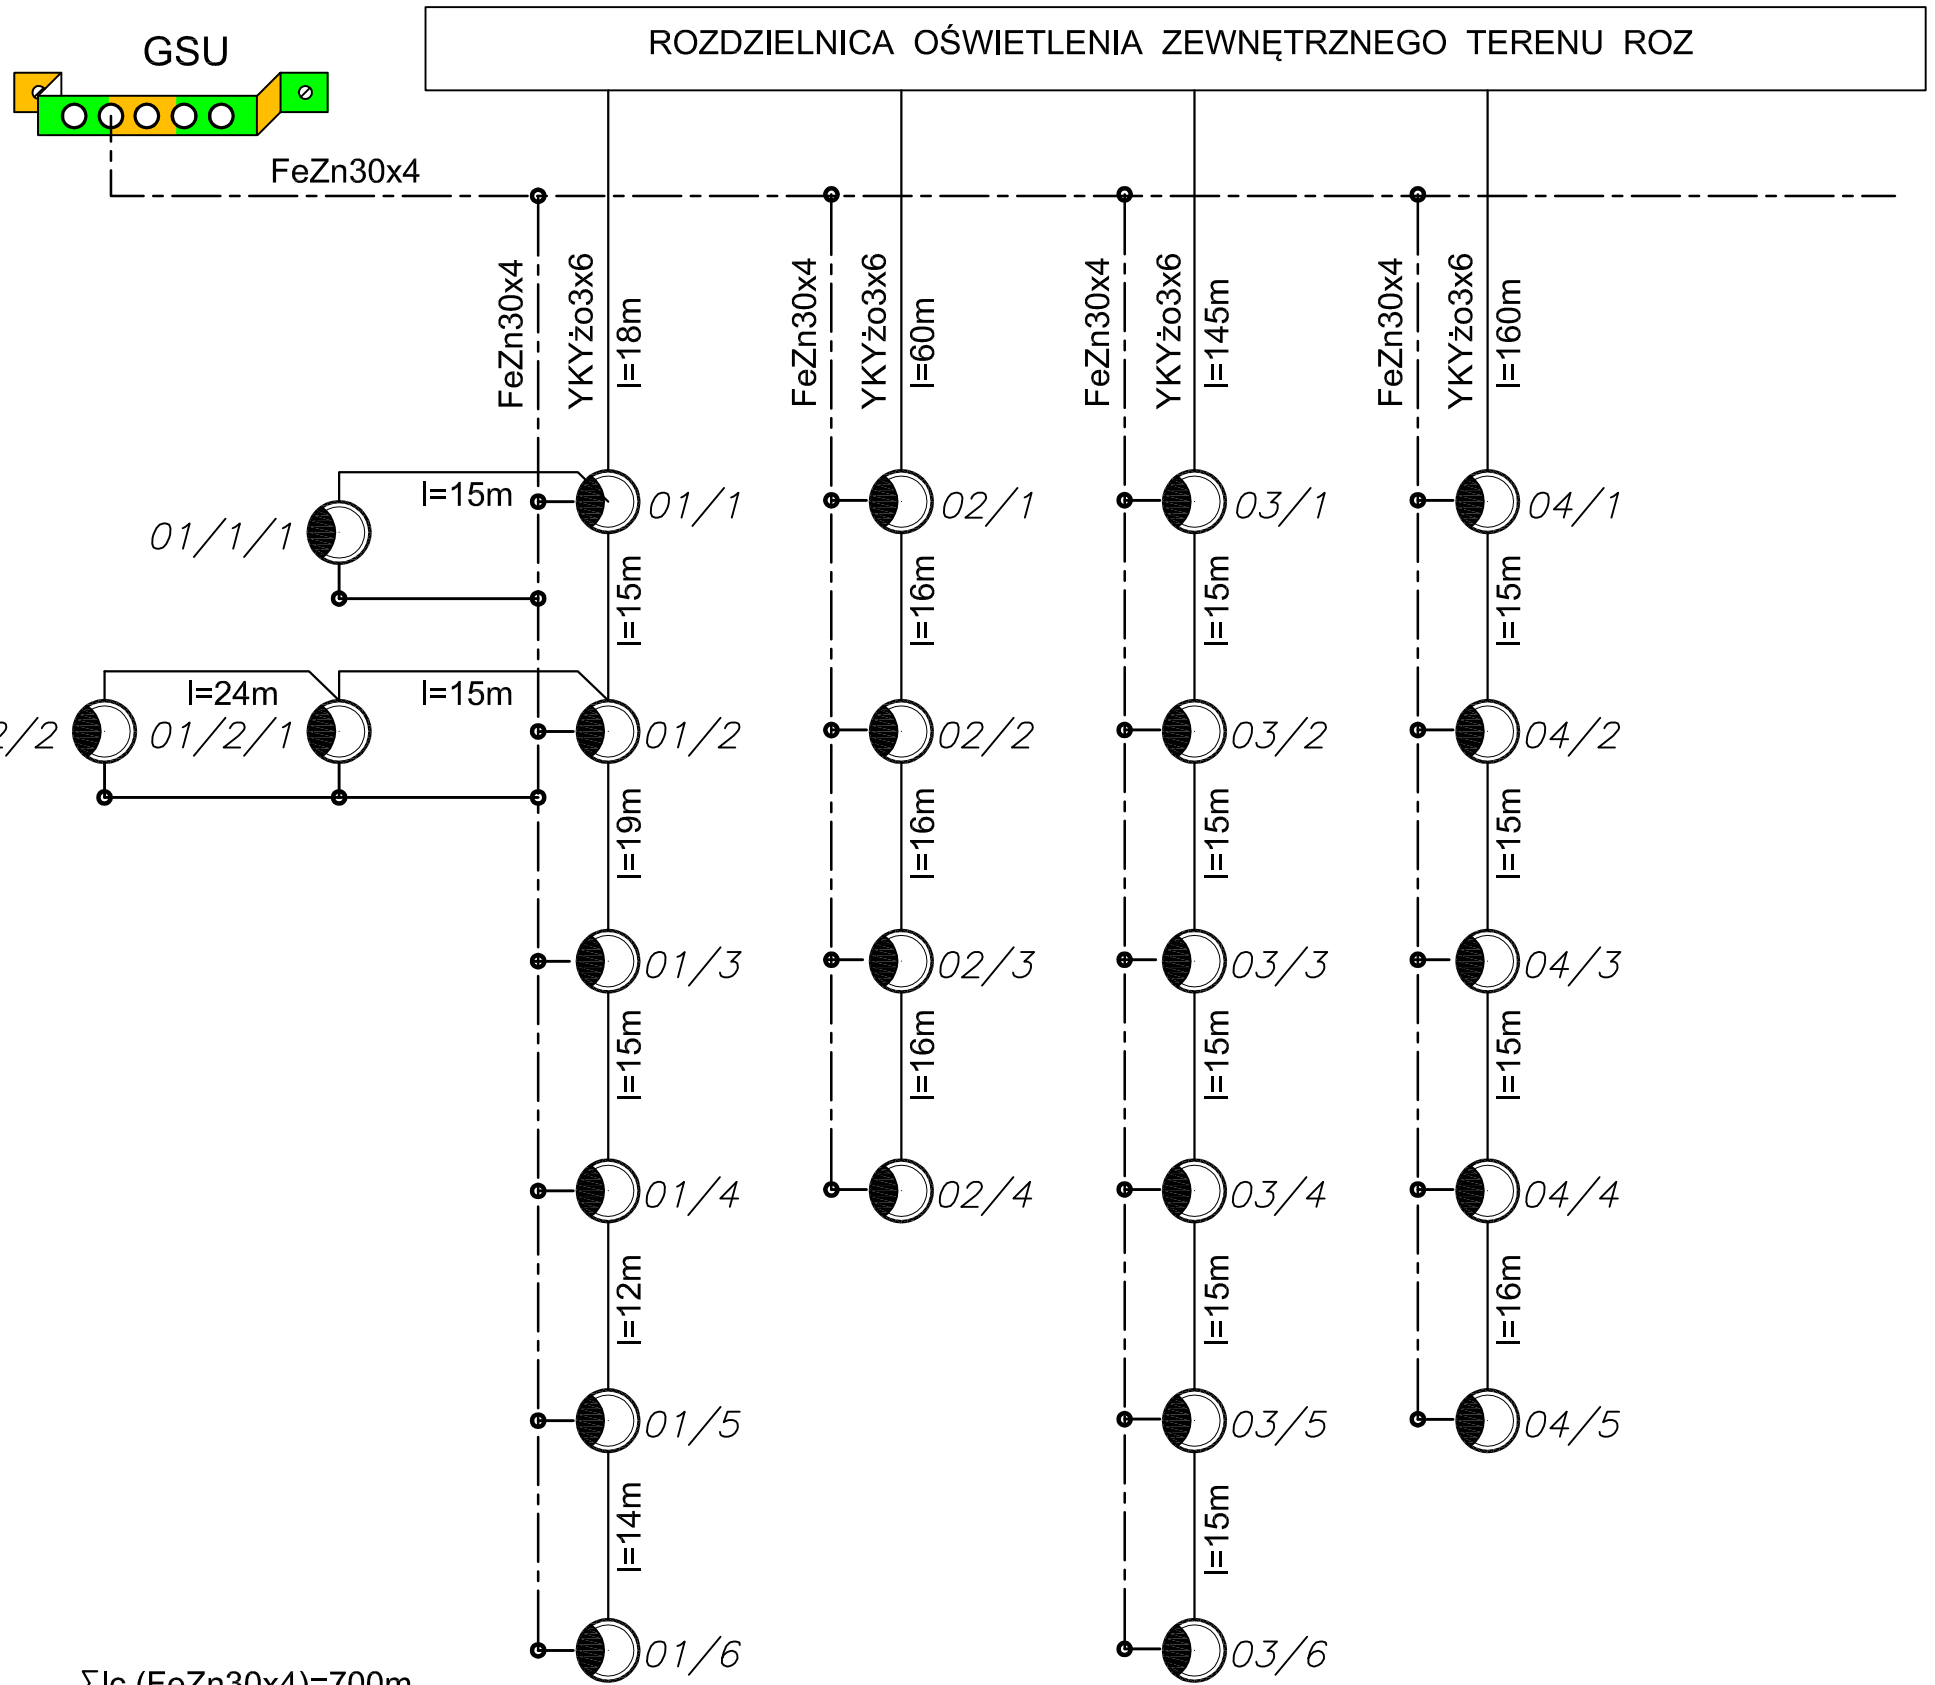

OZNACZENIA:

Oprawa oświetleniowa SCHREDER ISLA/5096/24 LEDS 500mA NW/321931, instalowana na słupie wys. 4,5 metra lub równoważna.

TBi ARCHiTEKCi

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT:
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
Z ŁĄCZNIKIEM

ADRES:
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RUDZIE,
RUDA 53, 86-302 RUDA
DZIAŁKA NR 44 OBRĘB SZTYNWAG

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

INWESTOR:
Zespół szkół im. Jana Pawła II w Rudzie
RUDA 53, 86-302 Ruda

PROJEKTANT:
inż. TADEUSZ POBŁOCKI
upr.nr 182/Gd/99

SPRAWDZAJĄCY:

TEMAT RYSUNKU:
Schemat blokowy oświetlenia zewnętrznego.

E1-002

DATA:
30.04.2015r.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY TBi.ARCHITEKCI UL.HARFOWA 38 80-298 GDAŃSK

420 × 297