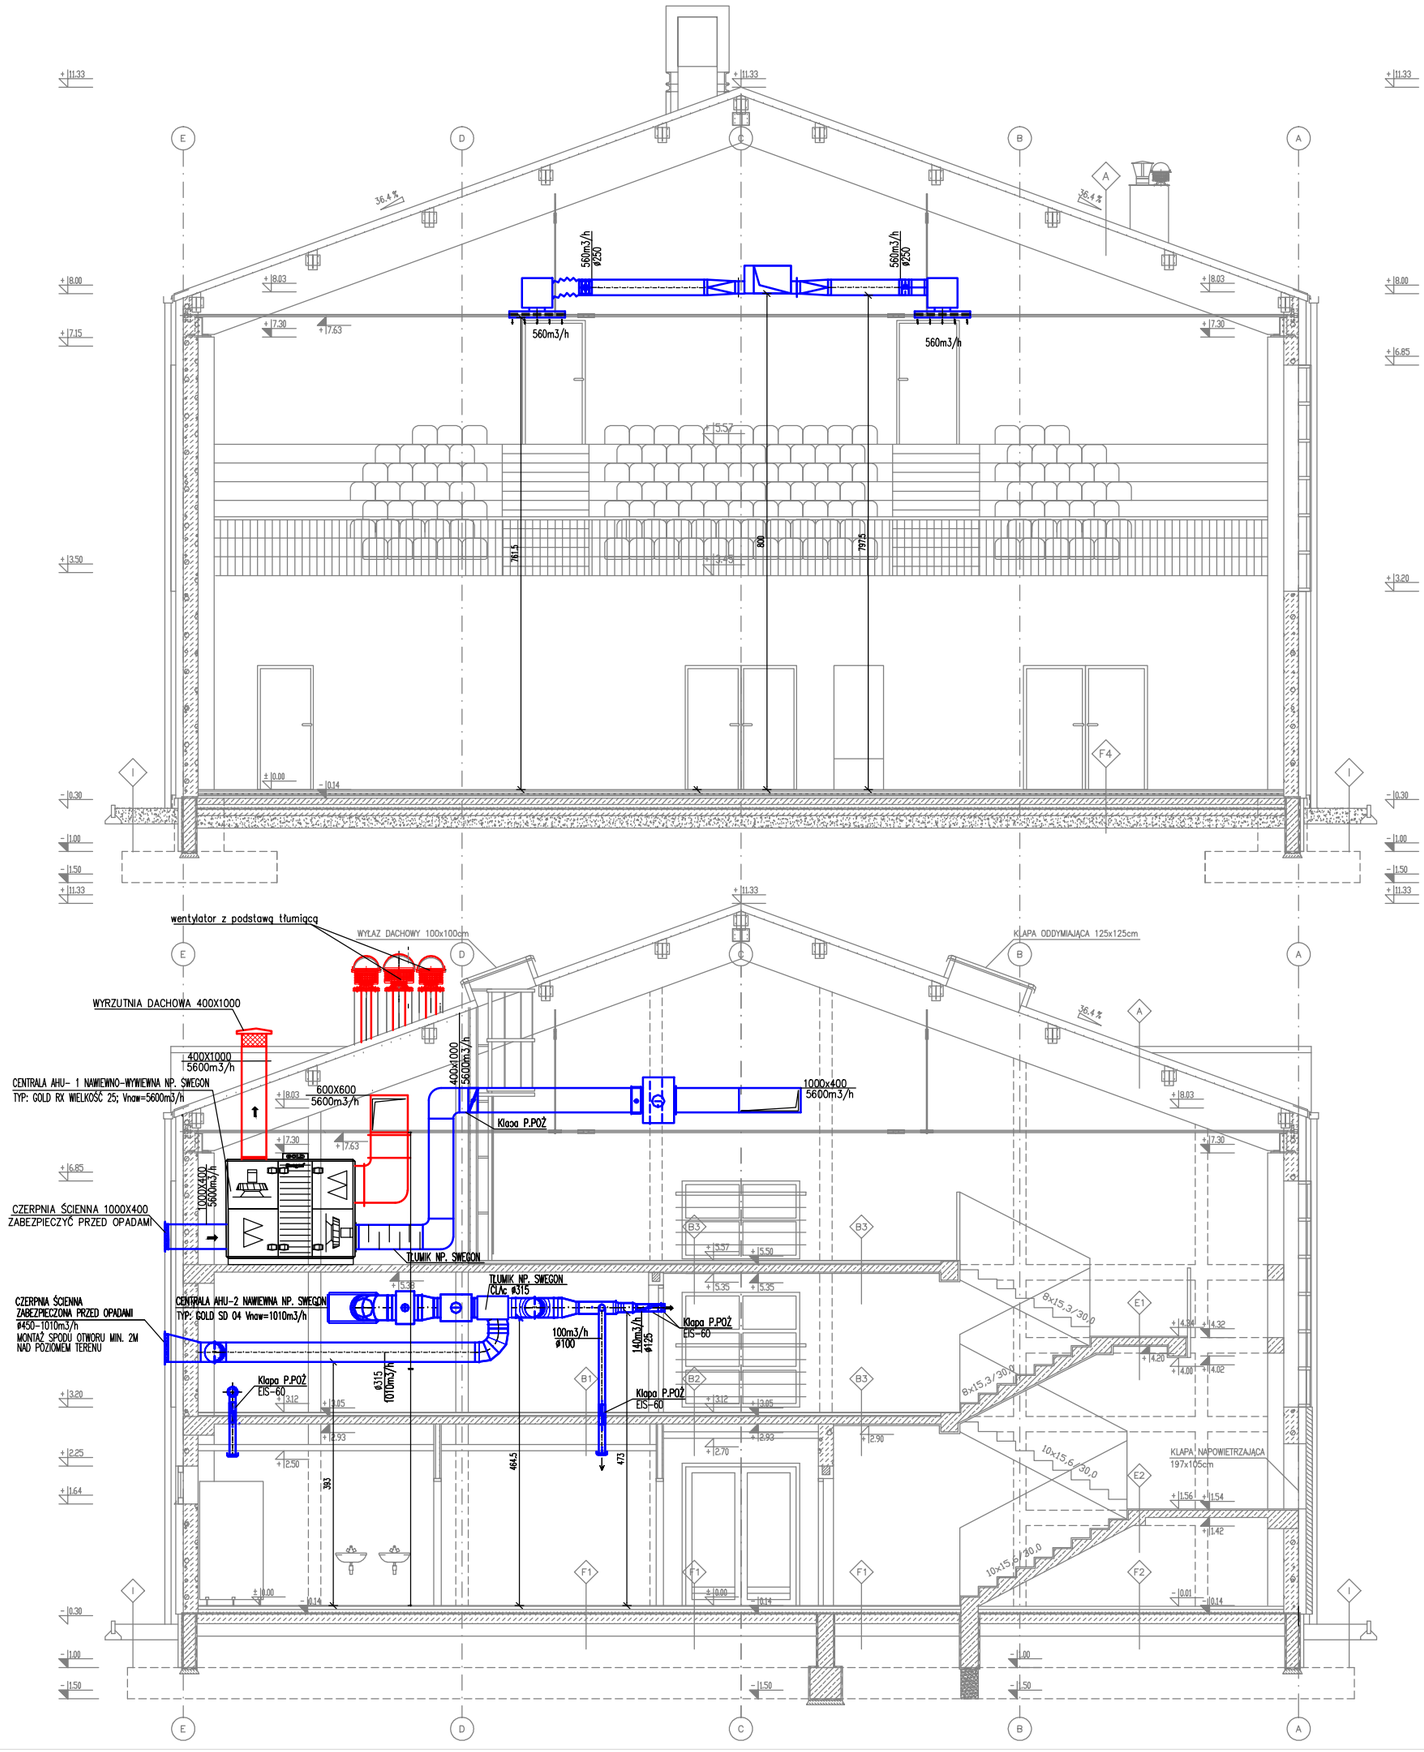

P.12 — opis pomieszczeń
Vn/w=60m3/h — ilość powietrza nawiewanego/wywiewanego
ø100 / 750m3/h — opis kanałów wentylacyjnych, wymiar kanału/ilość powietrza
390m3/h — nawiewnik sufitowy wraz ze skrzynką rozprężną wyposażoną w przepustnicę regulacyjną o wydajności 390 m3/h
P.R. — przepustnica regulacyjna
PRZ. — przepustnica regulacyjna na kanale okrągłym
KT — kratka transferowa o odporności ogniowej EI–30 z topikowymi zamknięciami
60m3/h — okrągły wywiewnik talerzowy sufitowy wyposażoną w przepustnicę regulacyjną
60m3/h — okrągły nawiewnik talerzowy sufitowy wyposażoną w przepustnicę regulacyjną
75m3/h — kratka kontaktowa z klapą p.poz. w ścianie

TBi ARCHITEKCI

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT:
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
Z ŁĄCZNIKIEM

ADRES:
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RUDZIE, RUDA 53
RUDA 53, 86 - 302 RUDA
DZIAŁKA NR 44 OBRĘB SZTYNWAG

BRANŻA:
INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudzie
RUDA 53, 86 - 302 RUDA

PROJEKTANT:
mgr inŻ KAROLINA BARTKOWIAK
upr.nr WKP/0139/POOS/10

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inŻ ROBERT FORMELA
upr.nr POM/0033/POOS/08

TEMAT RYSUNKU:
WENTYLACJA MECHANICZNA
PRZEKRÓJ A-A

IS-15

DATA: 15.04.2015.
SKALA 1:100

ZESPÓŁ PROJEKTOWY TBi.ARCHITEKCI UL.HARFOWA 38 80-298 GDAŃSK