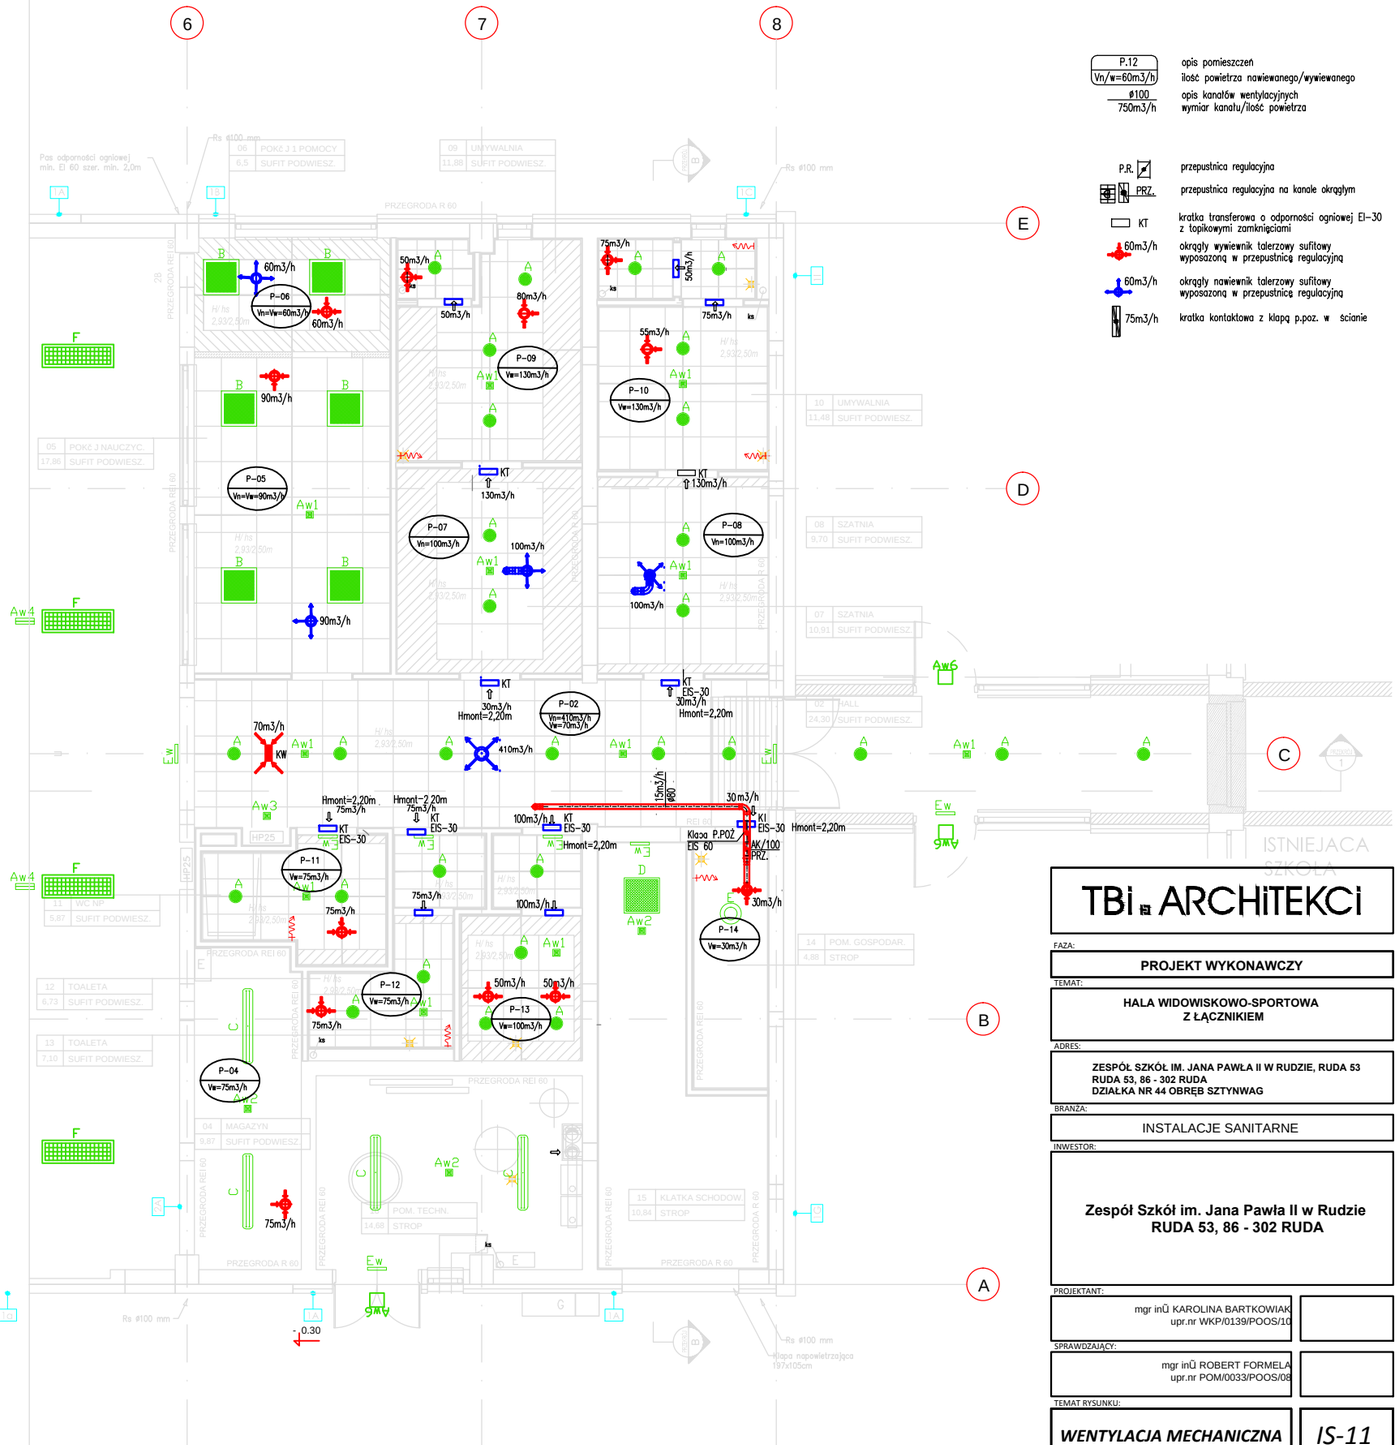
6
7
8
E
D
C
B
A
P.12
Vn/w=60m3/h
opis pomieszczeń
ilość powietrza nawiewanego/wywiewanego
ø100
750m3/h
opis kanałów wentylacyjnych
wymiar kanału/ilość powietrza
P.R.
przepustnica regulacyjna
PRZ.
przepustnica regulacyjna na kanale okrągłym
KT
kratka transferowa o odporności ogniowej EI-30 z topikowymi zamknięciami
60m3/h
okrągły wywiewnik talerzowy sufitowy wyposażoną w przepustnicę regulacyjną
60m3/h
okrągły nawiewnik talerzowy sufitowy wyposażoną w przepustnicę regulacyjną
75m3/h
kratka kontaktowa z klapą p.poz. w ścianie
P-06
Vn=Vw=60m3/h
P-09
Vw=130m3/h
P-10
Vw=130m3/h
P-05
Vn=Vw=90m3/h
P-07
Vn=100m3/h
P-08
Vn=100m3/h
P-02
Vn=410m3/h
Vw=70m3/h
P-11
Vw=75m3/h
P-12
Vw=75m3/h
P-13
Vw=100m3/h
P-14
Vw=30m3/h
P-04
Vw=75m3/h
Hmont=2,20m
ISTNIEJĄCA SZKOŁA
TBi ARCHITEKCI
FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT:
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA Z ŁĄCZNIKIEM
ADRES:
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W RUDZIE, RUDA 53
RUDA 53, 86 - 302 RUDA
DZIAŁKA NR 44 OBRĘB SZTYNWAG
BRANŻA:
INSTALACJE SANITARNE
INWESTOR:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudzie
RUDA 53, 86 - 302 RUDA
PROJEKTANT:
mgr inŻ KAROLINA BARTKOWIAK
upr.nr WKP/0139/POOS/10
SPRAWDZAJĄCY:
mgr inŻ ROBERT FORMELA
upr.nr POM/0033/POOS/08
TEMAT RYSUNKU:
WENTYLACJA MECHANICZNA
RZUT PARTERU
IS-11
DATA:
15.04.2015.
SKALA 1:100
ZESPÓŁ PROJEKTOWY TBiARCHITEKCI UL.HARFOWA 38 80-298 GDAŃSK

302 x 297