


RZUT PIWNIC

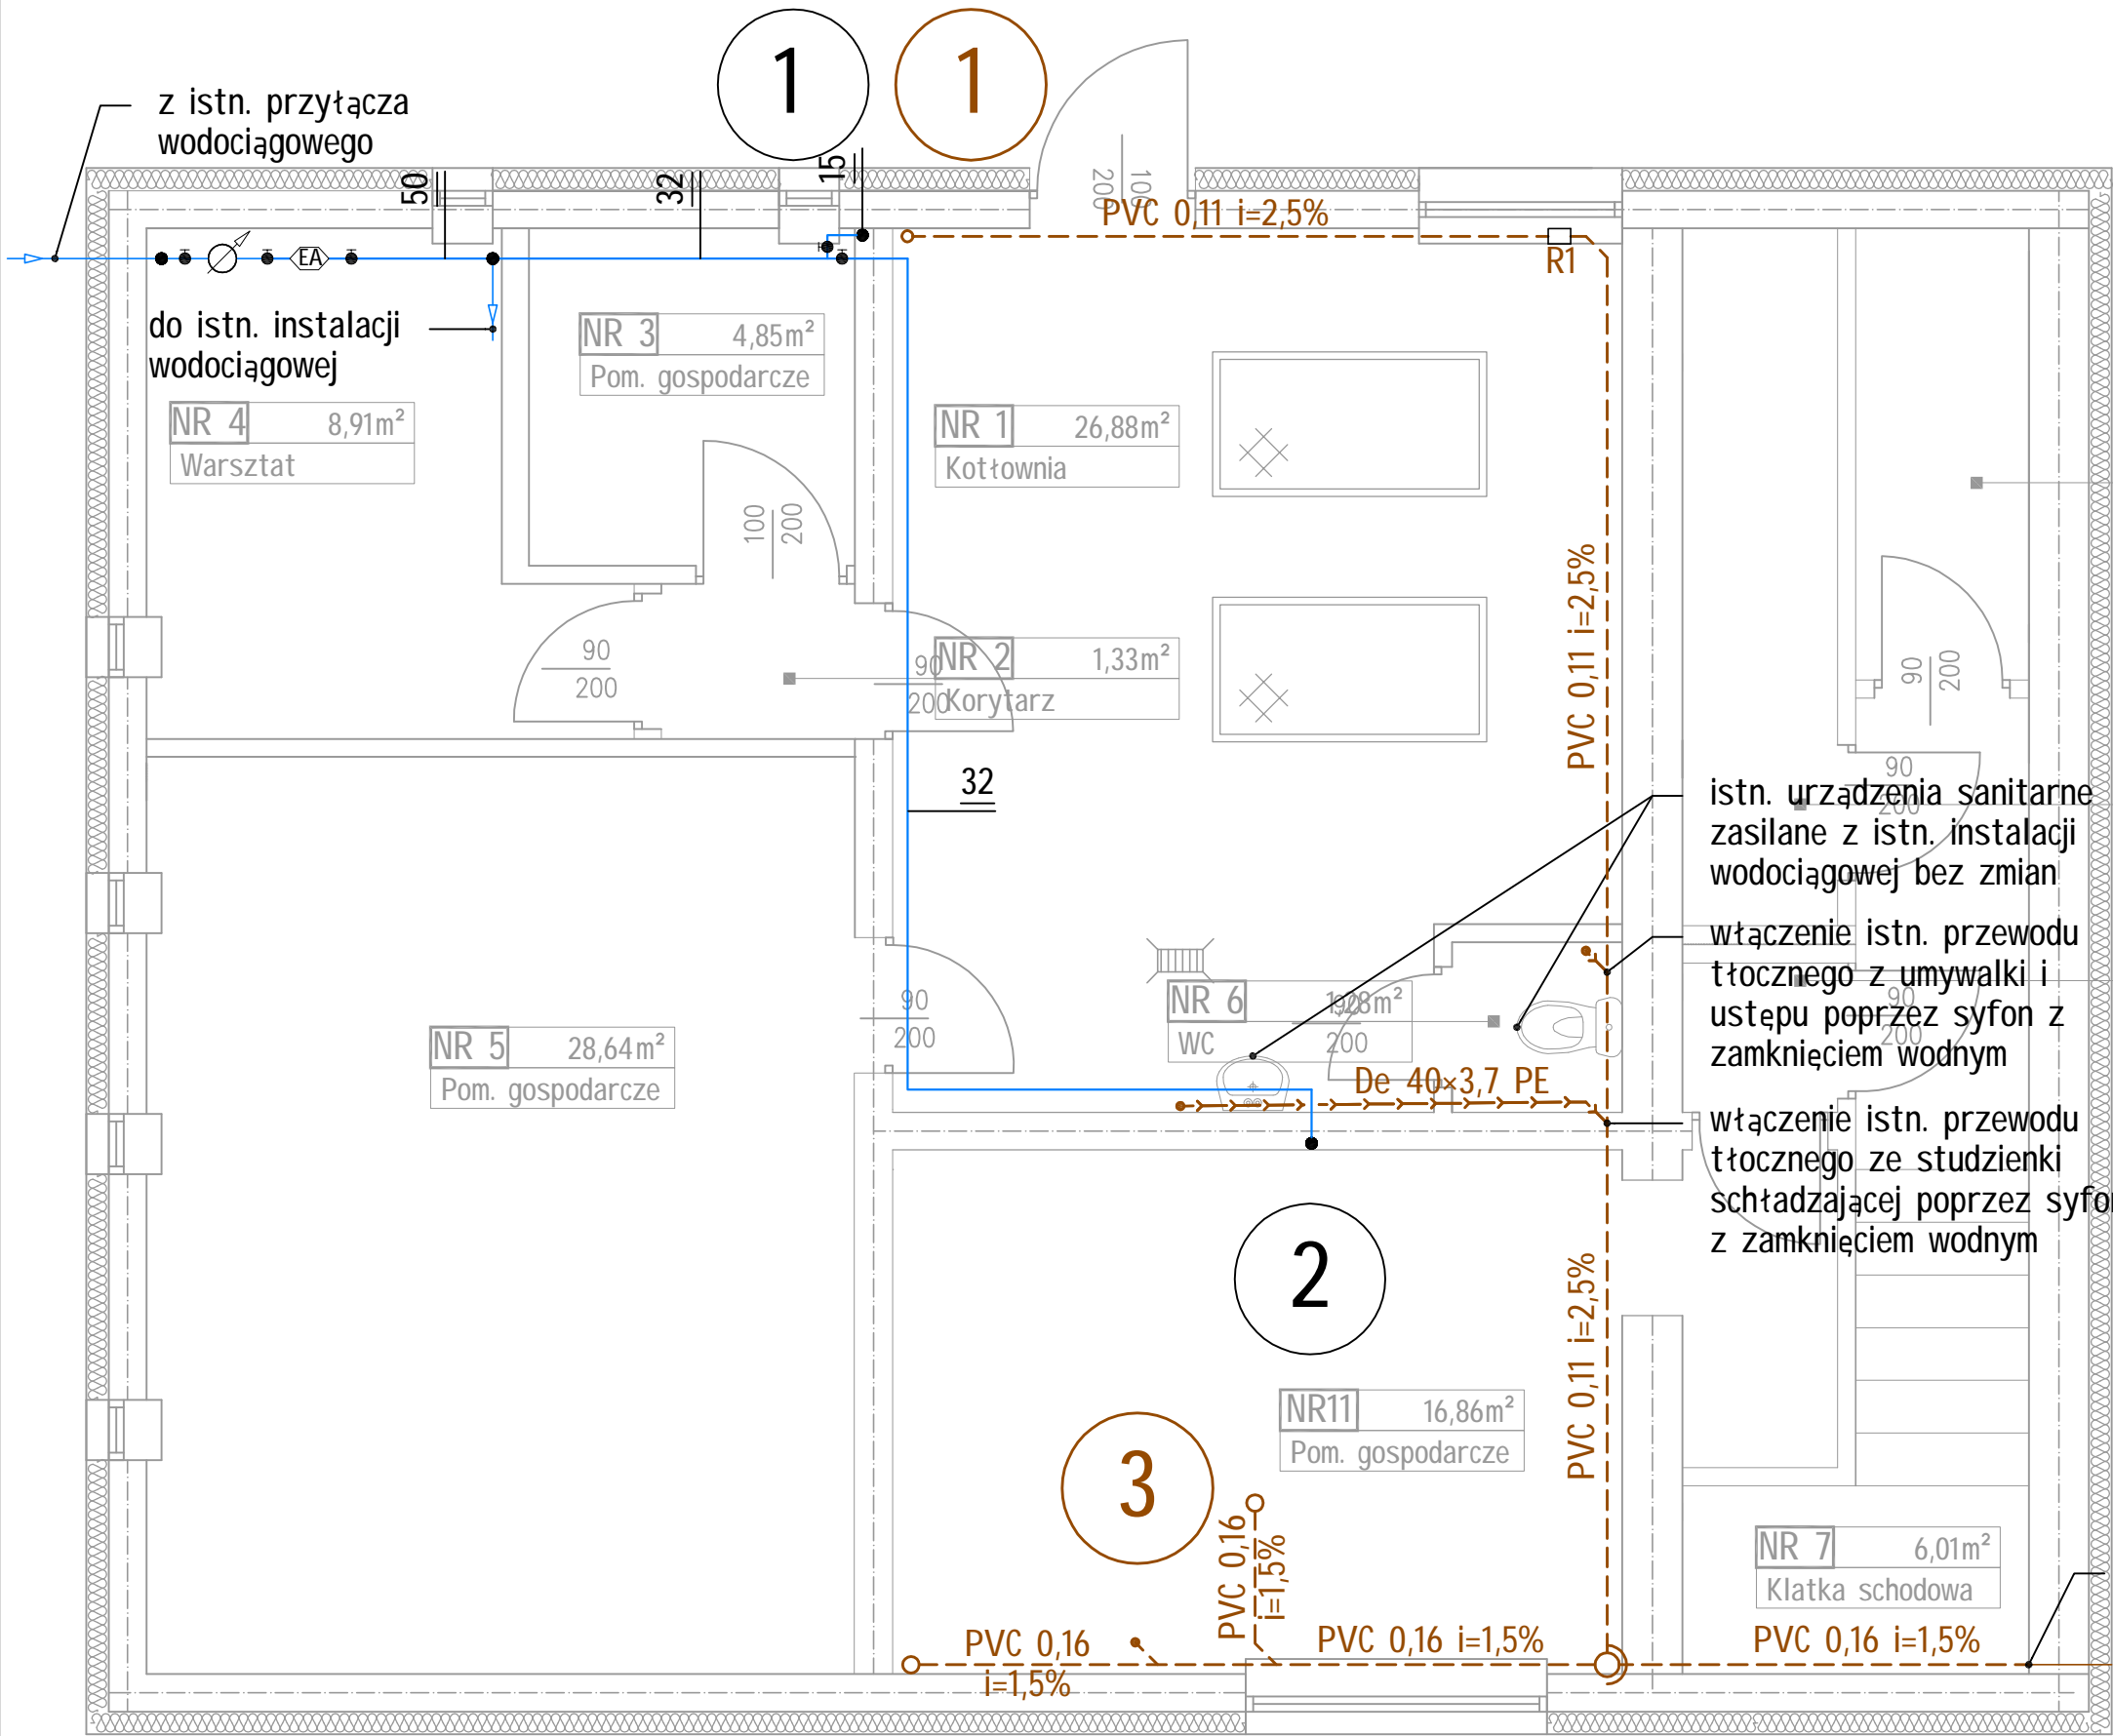

NR10 3,45m<sup>2</sup>  
Pom. piwniczne

NR 9 4,77m<sup>2</sup>  
Pom. piwniczne

NR 8 3,45m<sup>2</sup>  
Pom. piwniczne

LEGENDA:	
	proj. instalacja zimnej wody
	istn. instalacja zimnej wody
	proj. instalacja kan. sanitarnej prowadzona pod stropem
	istn. instalacja kan. ciśnieniowej
	zawór odcinający
	istn. wodomierz
	proj. pion inst. wodociągowej
	proj. pion inst. kan. sanitarnej

włączenie do istn. poziomu  
kanalizacji sanitarnej

- UWAGA:
- średnice rurociągów podano jako nominalne,
  - poziomy rozdzielcze inst. wody zimnej uktadane w piwnicy z rur stalowych ocynkowanych,
  - piony wodociągowe oraz instalacja ciepłej i zimnej wody na parterze oraz I piętrze z rur PE o potężeniach zaciskowych,
  - poziomy inst. kanalizacji sanitarnej prowadzić pod stropem parteru.

Biuro Inżynierskie <b>PS PROJEKT</b> 86-330 Mielno, Boguszevo 82, tel. 500 058 463 NIP:876-232-67-73			
Nazwa Inwestycji	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na funkcję dydaktyczną oraz przebudowa części pomieszczeń zlokalizowanych w budynku szkoły oraz nadbudowa kotłowni o pomieszczenia dydaktyczn (Nowa Wieś dz. nr 406/1, obręb Nowa wieś 0011)		
Inwestor	Gmina Grudziądz, z siedzibą w :ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz		
Nazwa rysunku:	Rzut piwnic - instalacja wod.-kan.		
PROJEKTANT:	SPECJALNOŚĆ - NUMER UPRAWNIENI	PODPIS:	BRANŻA:
mgr inż. Włodzimierz Przyłucki	sanitarna GP.1.7342/159/TO/93		SANITARNA
			DATA : VI.201:
			SKALA: 1:50
			NR RYS.: IS-01
			NR STR.: